



211303100381

武平县疾病预防控制中心
实验/检测报告

报告书编号: WPCDC2025(b)02296

检验品登记号: 2025(b)02296

第 1 页(共 2 页)

样品名称: 地表水源水

来样方式: 送检

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第二水厂)

检验性质: 委托检测

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

取样地点: 捷文水库

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

采样日期: 2025.12.02

检测依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

收样日期: 2025.12.02

《水和废水监测分析方法(第四版)(增补版)》

检验日期: 2025.12.02~11

标准依据: GB3838-2002地表水环境质量标准

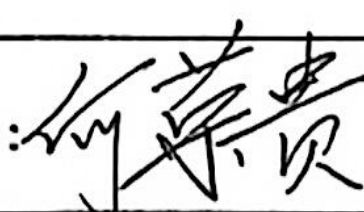
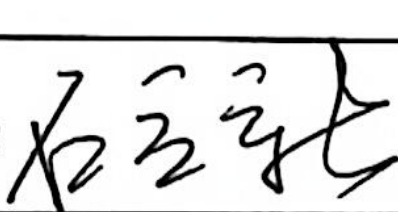

报告日期: 2025.12.12

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

检测结果

编号	检测项目	限值 (Ⅲ类)	检验结果	编号	检测项目	限值 (Ⅲ类)	检验结果
1	水温(℃)	-	21.1	15	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03
2	PH	6.0~9.0	6.95	16	铅/(mg/L)	0.05	<7.0E-05
3	溶解氧/(mg/L)	≥5	3.73	17	氰化物/(mg/L)	0.2	<1.6E-03
4	高锰酸盐指数/ (mg/L)	6	2.0	18	挥发酚/(mg/L)	0.005	<1.8E-03
				19	石油类/(mg/L)	0.05	<0.01
5	五日生化需氧量 (BOD ₅)/(mg/L)	4	<0.5	20	阴离子表面活性剂/(mg/L)	0.2	<0.05
6	氨氮(NH ₃ -N)/(mg/L)	1.0	0.030	21	硫化物/(mg/L)	0.2	<0.02
7	总磷(以P)计 (mg/L)	0.2	0.024	22	粪大肠菌群(MPN/L)	10000	<20
				23	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	3.14
8	铜/(mg/L)	1.0	4.8E-03	24	氯化物(以Cl ⁻ 计)/(mg/L)	250	0.53
9	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04				
10	氟化物(以F ⁻ 计) (mg/L)	1.0	<0.1	25	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.28
11	硒/(mg/L)	0.01	<1.0E-04				
12	砷/(mg/L)	0.05	4.0E-04	26	铁/(mg/L)	0.3	0.094
13	汞/(mg/L)	0.0001	<1.0E-04	27	锰/(mg/L)	0.1	0.015
14	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05	28	总氮/(mg/L)	1.0	0.53

上述检测结果仅对该送检样品负责。

签发:  日期: 2025 年 12 月 12 日 审核:  检验:  

说明: 报告无检验者、审核者、签发者签名和未盖本中心“检验专用章”均无效; 委托(交收)检验仅对来样负责, 不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用; 对检验结果有异议应于报告收到15日内提出, 微生物检验不作复检; 本报告非经本中心同意, 不得以任何方式复制(全文复制除外)。经同意复制的复制件, 应加盖我中心检验专用章确认。

本“中心”地址: 福建省武平县平川街道西环路82-1号 电话: 0597-3230862、3230859 传真: 0597-3230863 邮编364300



211303100381

武平县疾病预防控制中心
实验检测报告

报告书编号: WPCDC2025(b)02299

样品登记号: 2025(b)02299

第 1 页(共 2 页)

样品名称: 出厂水

来样方式: 送检

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第一水厂)

检验性质: 委托检测

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

取样地点: 一厂清水池

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

采样日期: 2025.12.02

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

收样日期: 2025.12.02

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

检验日期: 2025.12.02 ~ 11

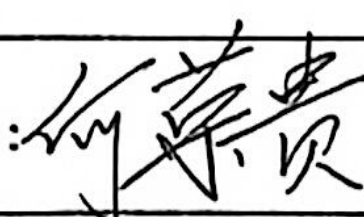
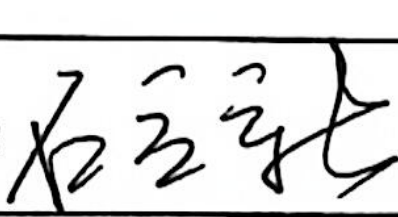

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

报告日期: 2025.12.12

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	21	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		23	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	1.2E-04		24	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		25	PH	6.5 ~ 8.5	7.13
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		26	铝/(mg/L)	0.2	0.043
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		27	铁/(mg/L)	0.3	<9.0E-04
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		28	锰/(mg/L)	0.1	1.3E-03
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		29	铜/(mg/L)	1.0	5.7E-04
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	<0.1		30	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.28		31	氯化物/(mg/L)	250	3.85
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	9.9E-04		32	硫酸盐/(mg/L)	250	3.82
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	6.7E-04		33	溶解性总固体/(mg/L)	1000	26
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	9.1E-04		34	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	13
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.77
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.039		36	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	<0.02
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03	消毒剂指标	37	游离氯/(mg/L)	0.3 ~ 2	/
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03		38	二氧化氯/(mg/L)	0.1 ~ 0.8	0.16
	19	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.18					
	20	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.019					

上述检测结果仅对该送检样品负责。

签发:  日期: 2025 年 12 月 12 日 审核:  检验:  

说明: 报告无检验者、审核者、签发者签名和未盖本中心“检验专用章”均无效; 委托(交收)检验仅对来样负责, 不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用; 对检验结果有异议应于报告收到15日内提出, 微生物检验不作复检; 本报告非经本中心同意, 不得以任何方式复制(全文复制除外)。经同意复制的复制件, 应加盖我中心检验专用章确认。

本“中心”地址: 福建省武平县平川街道西环路82-1号 电话: 0597-3230862、3230859 传真: 0597-3230863 邮编364300



211303100381

武平县疾病预防控制中心
实验/检测报告

报告书编号: WPCDC2025(b)02297

样品名称: 出厂水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司 (第二水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

样品登记号: 2025(b)02297

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 第二水厂清水池

采样日期: 2025.12.02

收样日期: 2025.12.02

检验日期: 2025.12.02 ~ 11

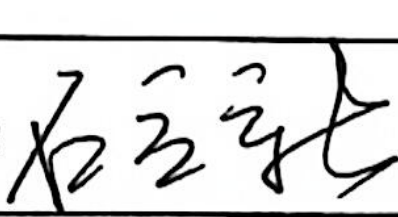

报告日期: 2025.12.12

第 1 页(共 2 页)

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	20	色度(铂钴色度单位)	15	< 5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		21	浑浊度 (散射浑浊度单位) /(NTU)	1	< 0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	9.7E-05		23	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	< 6.0E-05		24	PH	6.5 ~ 8.5	7.47
	6	铬 (六价) /(mg/L)	0.05	< 4.0E-03		25	铝/(mg/L)	0.2	0.028
	7	铅/(mg/L)	0.01	< 7.0E-05		26	铁/(mg/L)	0.3	< 9.0E-04
	8	汞/(mg/L)	0.001	< 1.0E-04		27	锰/(mg/L)	0.1	6.5E-04
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	< 1.6E-03		28	铜/(mg/L)	1.0	5.4E-04
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	< 0.1		29	锌/(mg/L)	1.0	< 9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.19		30	氯化物/(mg/L)	250	3.50
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.013		31	硫酸盐/(mg/L)	250	4.71
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	4.9E-04		32	溶解性总固体/(mg/L)	1000	35
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	3.3E-03		33	总硬度 (以CaCO ₃ 计) /(mg/L)	450	25
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	< 4.1E-05		34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) / (mg/L)	3	0.66
	16	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.28		35	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	< 0.02
	17	二氯乙酸/ (mg/L)	0.05	< 3.7E-03	消毒剂指标	36	游离氯/ (mg/L)	0.3 ~ 2	0.43
	18	三氯乙酸/ (mg/L)	0.1	< 4.4E-03					
	19	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.062					

上述检测结果仅对该送检样品负责。

签发:  日期: 2025 年 12 月 12 日 审核:  检验:  

说明: 报告无检验者、审核者、签发者签名和未盖本中心“检验专用章”均无效; 委托(交收)检验仅对来样负责, 不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用; 对检验结果有异议应于报告收到15日内提出, 微生物检验不作复检; 本报告非经本中心同意, 不得以任何方式复制(全文复制除外)。经同意复制的复制件, 应加盖我中心检验专用章确认。

本“中心”地址: 福建省武平县平川街道西环路82-1号 电话: 0597-3230862、3230859 传真: 0597-3230863 邮编364300